

## 9. Сремска Митровица


У Сремској Митровици се, у периоду јануар-мај 2005. године, вршила контрола квалитета ваздуха на два мерна места.

У даљем тексту биће приказани резултати мерења са мерног места Трг В. Бригада. Карактеристике мерне станице дате су у Табели 9.1, а положај на мапи 9.1

**Табела 9.1-** Карактеристике мерне станице

Географска ширина	44.9667
Географска дужина	19.6167
Надморска висина	100
Број становника (у 1000)	86
Назив мерног места	<b>Трг Војвођанских бригада</b>
Тип станице	саобраћај
Врста подручја	градска
Карактеризација зоне	Стамбено/пословна
Главни извор емисије	Спаљивање отпада из пословних, институционалних и стамбених зона
Тип улице	широка ( $D/X^* > 1.5$ )

\*Д-ширина улице; х-висина зграда

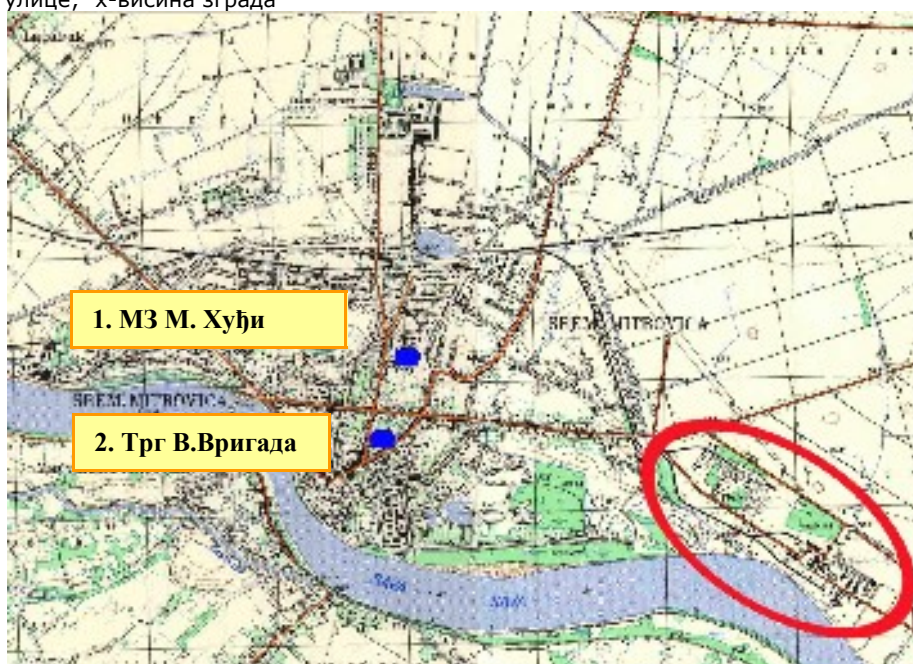

**Мапа 9.1** – Мапа Сремске Митровице са назначеним локалитетима мерних станица и индустријском зоном

На подручју индустријске зоне у Сремској Митровици налазе се следећи објекти :

1. Фабрика целулозе и папира «Матроз» ; Адреса : Јарачки пут б.б.  
Пословање : Фабрика тренутно не ради
2. ЕПС ЈП «Панонске ТЕ ТО-СМ», производња паре за топловод  
Пословање : Фабрика ради
3. Индустријска кланица и фабрика конзерви «Митрос» ; Адреса : Јарачки пут број 3  
Пословање : Фабрика тренутно не ради
4. Пољопривредна организација «Митросрем» ; Адреса : Јарачки пут б.б.  
Пословање : Фабрика ради
5. Фабрика сточне хране «Провамин» ; Адреса : Јарачки пут б.б.  
Пословање : Фабрика ради са смањеним капацитетом
6. «Сремска млекара» ; Адреса : Јарачки пут б.б.  
Пословање : Фабрика ради са смањеним капацитетом
7. Фабрика шећера «Шећерана» ; Адреса : Јарачки пут б.б.  
Пословање : Фабрика тренутно не ради
8. Митровачка индустрија вентила ; Адреса : Јарачки пут б.б.  
Пословање : Фабрика ради са смањеним капацитетом
9. «Корн продукт» ; Адреса : Јарачки пут б.б.  
Пословање : Фабрика ради са смањеним капацитетом

**Сумпор-диоксид, азот-диоксид и чађ**

Током 2005. године, концентрације сумпор-диоксида, азот-диоксида, и чађи нису прекорачиле прописане ГВИ.

### Укупне таложне материје

Током 2005. године, није забележено ни једно прекорачење месечних вредности за ГВИ (450 mg/m<sup>2</sup>/dan). Средња годишња вредност износи 123,61 mg/m<sup>2</sup>/dan и не прелази годишње вредности за ГВИ (200 mg/m<sup>2</sup>/dan).

**Табела 9.2-**Резултати мерења

Сремска Митровица- Трг Војвођанских бригада													
Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ГОДИН А
Сумпор-диоксид (µg/m <sup>3</sup> )													
<b>C<sub>sr</sub></b>	5	11	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.9</b>
<b>C<sub>max</sub></b>	20	30	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	(98%) <b>24</b>
Бр. дана >ГВИ	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
Азот-диоксид (µg/m <sup>3</sup> )													
<b>C<sub>sr</sub></b>	18	23	17	14	11	-	-	-	-	-	-	-	<b>16.39</b>
<b>C<sub>max</sub></b>	28	53	28	23	20	-	-	-	-	-	-	-	(98%) <b>33</b>
Бр. дана >ГВИ	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
Чађ (µg/m <sup>3</sup> )													
<b>C<sub>sr</sub></b>	19	41	9	6	6	-	-	-	-	-	-	-	<b>13.78</b>
<b>C<sub>max</sub></b>	69	115	36	25	16	-	-	-	-	-	-	-	(98%) <b>89</b>
Бр. дана >ГВИ	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
Укупне таложне материје (mg/m <sup>2</sup> /dan)													
<b>C<sub>sr</sub></b>	80.70	61.37	94.57	190.11	191.31	-	-	-	-	-	-	-	<b>123.61</b>
<b>C<sub>max</sub></b>						-	-	-	-	-	-	-	(98%) <b>184,4</b>
Бр. дана >ГВИ	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>

**Напомена:** Број прекорачења граничних вредности имисије дат је у односу на вредности за месец (450 mg/m<sup>2</sup>/dan) и годину (200 mg/m<sup>2</sup>/dan) (Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података «Сл. Гласник РС» бр. 54/92)